




## โครงการ

ต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 4, 5, 6

ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ระยะทางรวม 550 ม.

# แผนที่โดยสังเขป

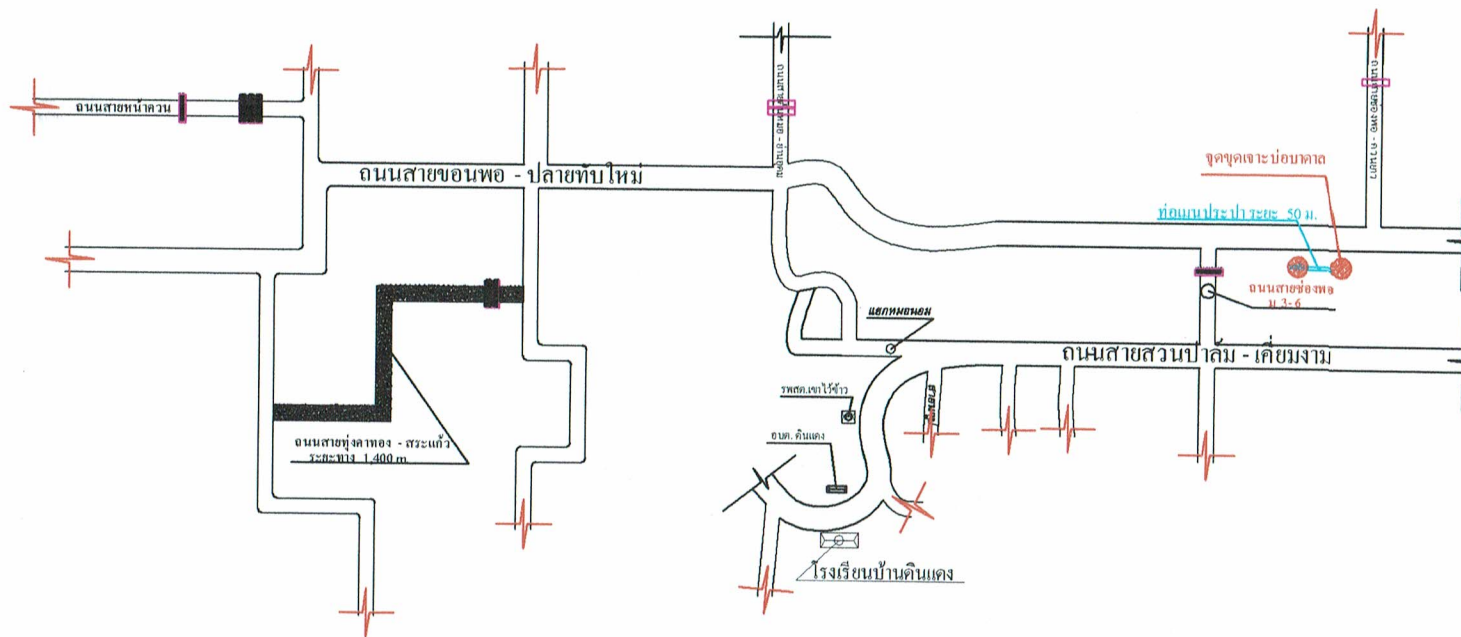

## โครงการ

ต่อเติมท่อถนนประปาหมู่ที่ 4, 5, 6

ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ระยะทางรวม 550 ม.

เขียนแบบ

(*Signature*)  
.....

นายนักประพันธ์ จันทศิริรัตน์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*Signature*)  
.....

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*Signature*)  
.....

นายเจริญ ปัดแก้ว

ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ

(*Signature*)  
.....

นายมนัส แสนภักดี

นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

# แผนที่โดยสังเขป



## โครงการ

ต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 4, 5, 6

ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ระยะทางรวม 550 ม.

เขียนแบบ

(*[Signature]*)

นายนักประพันธ์ จันทวีรัตน์

ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ

(*[Signature]*)

นายเฉลิม วิรุณรัตน์

ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ

(*[Signature]*)

นายเจริญ ปัดแก้ว

ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ


(*[Signature]*)

นายมนัส แสนภักดี

นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ



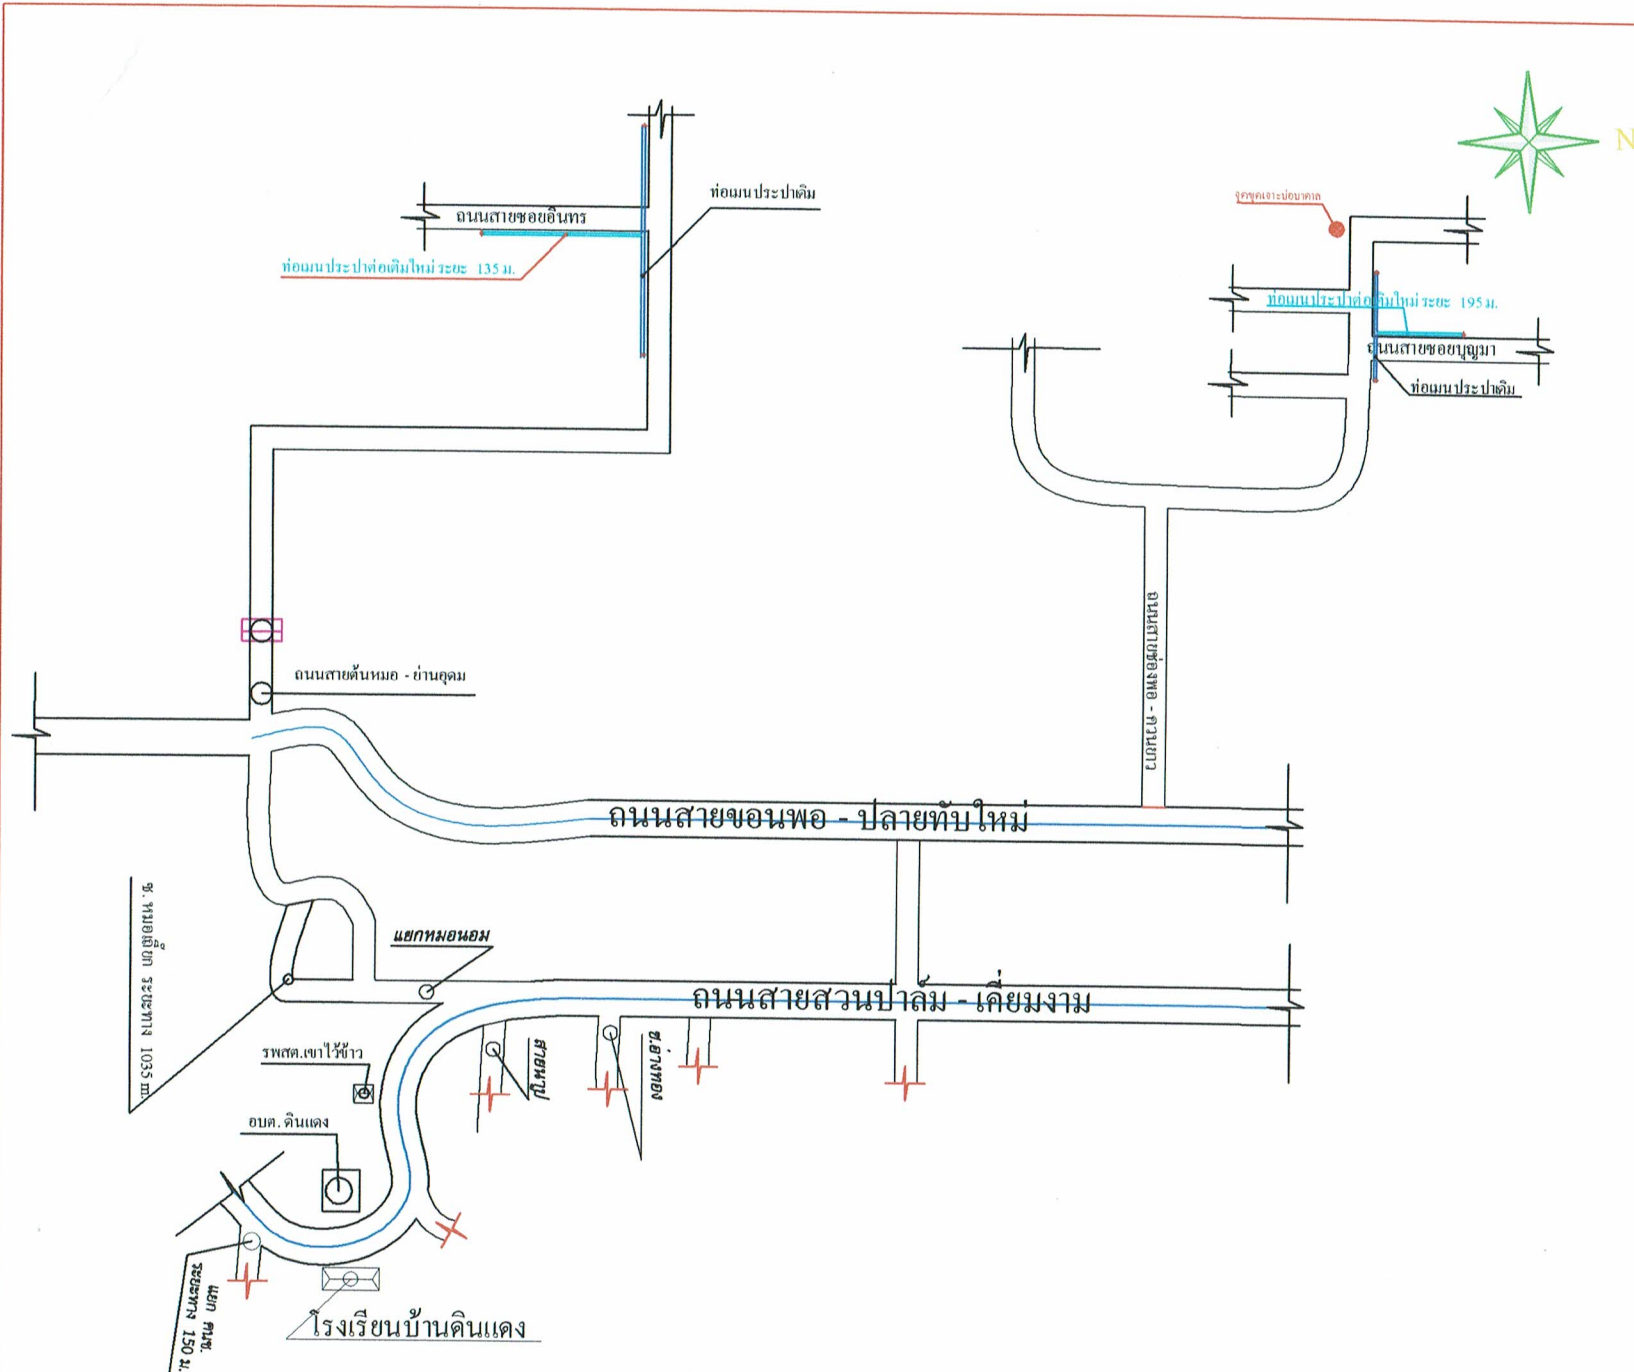

**โครงการ**

ต่อเติมท่อเมนประปาหมู่ที่ 4, 5, 6  
ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  
ระยะทางรวม 550 ม.

เขียนแบบ  
(.....)  
นายนักประพันธ์ จ่านครินทร์  
ผู้ช่วยช่างโยธา

ตรวจ  
(.....)  
นายเฉลิม วิรุณรัตน์  
ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ  
(.....)  
นายเจริญ ปีดแก้ว  
ปลัด อบต. ดินแดง

อนุมัติ  
(.....)  
นายมนตรี แสนภักดี  
นายก อบต. ดินแดง

ระยะในแบบให้ถือตามตัวเลขที่ระบุ

## รายการประกอบแบบ

- ท่อเมนกำหนดให้ใช้ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน
- ท่อเมน pvc. ศก. 2 นิ้ว ระยะทางรวม 550 เมตร
- ผู้รับจ้างต้องเดินท่อ สำหรับให้ราษฎรเชื่อมต่อใช้ท่อ pvc .3/4" ต่อยาวเหนือดินเฉลี่ย 20 - 30 เซนติเมตร ทุกหลังที่ท่อเมนเดินผ่าน
- ก่อนฝังกรบแนวท่อผู้รับจ้างต้องแจ้ง ผู้ควบคุมงานตรวจสอบแนวท่อทุกครั้ง
- แนวท่อเมนเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- การกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างที่ทำให้ทรัพย์สินของราษฎรเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี

## ข้อกำหนดท่อและท่อเมนประปา

- ตำแหน่งการติดตั้งประตุน้ำ pvc. ขนาด 2 " สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ว่าจ้าง



